



210013061157
有效期至2027年11月29日

报告编号 W20211541

国家城市供水水质监测网太原监测站


检验检测报告

样品编号：202112107-202112111

样品名称：生活饮用水

委托单位：文水县疾病预防控制中心


二〇二一年十二月十一日

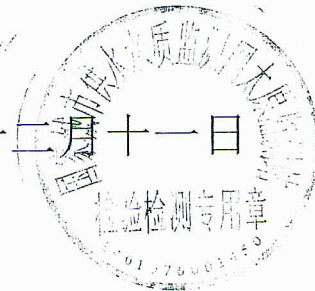

国家城市供水水质监测网太原监测站 检验检测报告

报告编号：W20211541

第 1 页/共 3 页

委托单位	文水县疾病预防控制中心	检验类别	委托检验
来样方式	客户自送样	样品状态	液态
样品名称	生活饮用水	采样日期	2021. 12. 07
采样地点	详见报告	收样日期	2021. 12. 07
检验日期	2021. 12. 07-2021. 12. 10	报告日期	2021. 12. 11
样品编号	202112107-202112111		
样品数量	各：2.5L塑料瓶+0.5L塑料袋		
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）		
检验方法	见附页		
检验结论	<p style="text-align: center;">依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）对送检样品进行分析评价。</p> <p style="text-align: center;">本次所有样品检测项目结果均符合标准规定。</p>		
编制	王强	审核	张毅
		签发	姚少华
			 <p style="text-align: center;">检测单位 (章)</p>

国家城市供水水质

检验检

报告编号: W20211541

样品编号			202112107	202112108
采样地点			章多水厂	东西大街管网新建
1	色度	度	<5	<5
2	浑浊度	NTU	0.664	0.327
3	臭和味		无	无
4	肉眼可见物		无	无
5	菌落总数	CFU/mL	0	0
6	总大肠菌群	CFU/100mL	0	0
7	耐热大肠菌群	CFU/100mL	0	0
8	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	0	0
9	耗氧量	mg/L	0.98	0.79
10	氨氮	mg/L	<0.02	<0.02
11	砷	mg/L	<0.00050	<0.00050
12	汞	mg/L	<0.00005	<0.00005
13	铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004
14	镉	mg/L	<0.00050	<0.00050
15	铅	mg/L	<0.00050	<0.00050
16	硝酸盐氮	mg/L	3.22	3.00

管网太原监测站
报告

202112109	202112110	202112111	标准规定
北环城管网恒通卫浴	南环城管网永乐巷	韩村嘉禾苑	
<5	<5	<5	≤15
0.367	0.206	0.878	≤1①
无	无	无	无异臭、异味
无	无	无	无
0	0	1	≤100
0	0	0	不得检出
0	0	0	不得检出
0	0	0	不得检出
1.23	1.01	1.07	≤3
<0.02	<0.02	<0.02	≤0.5
<0.00050	<0.00050	0.00055	≤0.01
<0.00005	<0.00005	<0.00005	≤0.001
<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
<0.00050	<0.00050	<0.00050	≤0.005
<0.00050	<0.00050	<0.00050	≤0.01
2.64	2.64	2.50	≤10②

附页：检验方法

报告编号：W20211541

第 3 页/共 3 页

项目	检验方法
色度	GB/T5750.4-2006 1.1铂—钴标准比色法
浑浊度	GB/T5750.4-2006 2.1散射法—福尔马肼标准
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法
菌落总数	GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 2.2滤膜法
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 3.2滤膜法
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 4.2滤膜法
耗氧量	GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法
氨氮	GB/T5750.5-2006 9.1纳氏试剂分光光度法
砷	GB/T5750.6-2006 6.1氢化物原子荧光法
汞	GB/T5750.6-2006 8.1原子荧光法
铬（六价）	GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法
镉	GB/T5750.6-2006 9.7电感耦合等离子体质谱法
铅	GB/T5750.6-2006 11.7电感耦合等离子体质谱法
硝酸盐氮	GB/T5750.5-2006 5.3离子色谱法
<p>注：</p> <p>①标准规定：水源水与净水技术条件限制时浑浊度\leq3NTU。</p> <p>②标准规定：地下水源限制时硝酸盐\leq20mg/L。</p> <p>（以下空白）</p>	

说 明

- 一、来样方式为送样时，检测结果仅对接受样品负责。
- 二、本检验检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。
- 三、本检验检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 四、本检验检测报告一式两份，一份交付送检单位，一份由本站存档。
- 五、本检验检测报告未经本站书面批准不得复制（完整复制除外）。
- 六、如对本检验检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。



国家城市供水水质监测网太原监测站

地址：山西省太原市尖草坪区阳兴南街南

邮政编码：030009

联系电话（传真）：0351-3020213